




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

Nur Einsatz dargestellt !!
view only insert !!

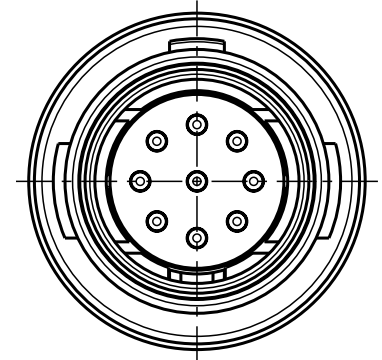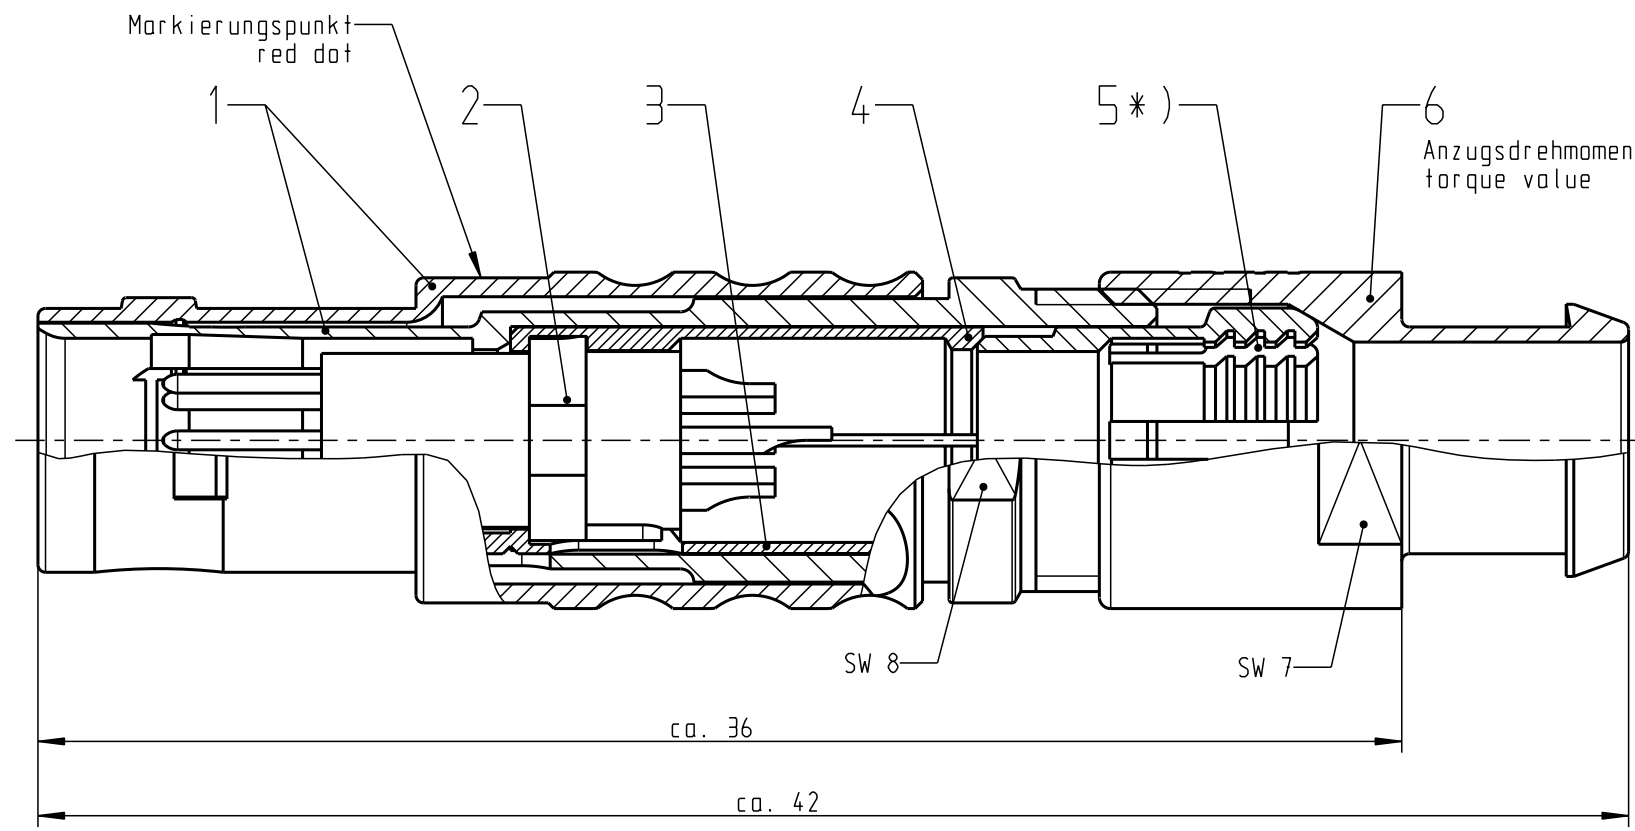

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

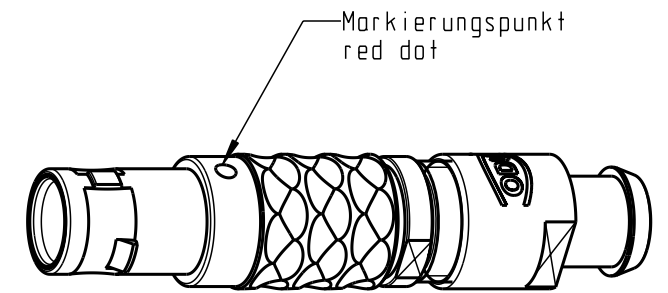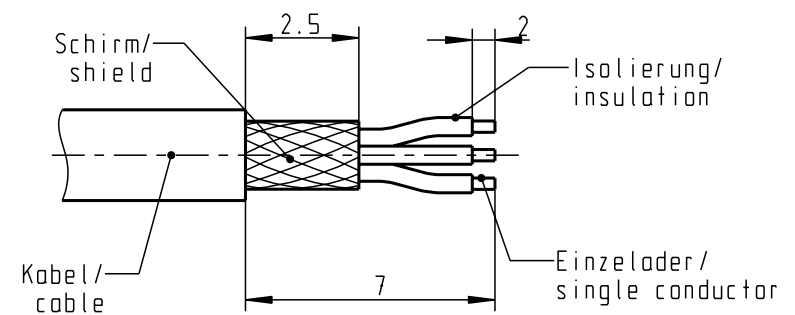

*) Darstellung nur Beispiel!
view on only for example!

Knickschutzhülse separat bestellen!
please order cable bend relief separately!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.5 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 28
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	5 A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	matt chrom-plated		
	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			

2:1

S20LOC-P09MCCO-520S	min. 4.0	max. 5.2
S20LOC-P09MCCO-420S	min. 3.0	max. 4.2
S20LOC-P09MCCO-320S	min. 2.0	max. 3.2
S20LOC-P09MCCO-220S	min. 1.5	max. 2.2
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rahgew.:		PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:		Bl.:	
				2008		Tag		Name		Benennung:	
				Bearb.		15.05.		D.Stein		Stecker cpl.	
				Gepr.							
				Norm.							
										Zeichnungs Nr.:	
										S20LOC-P09MCCO-..0S	
								Ersatz für:		Vervielf. Pause	
Änd-zust.				Änd.-Mitt.		Datum		Name		Nr.	
								otto dunkel gmbh			